









Révision des zones vulnérables 2021 - Bassin Rhône-Méditerranée
Masses d'eau souterraines proposées au classement (V1) - Département des Bouches-du-Rhône (13)

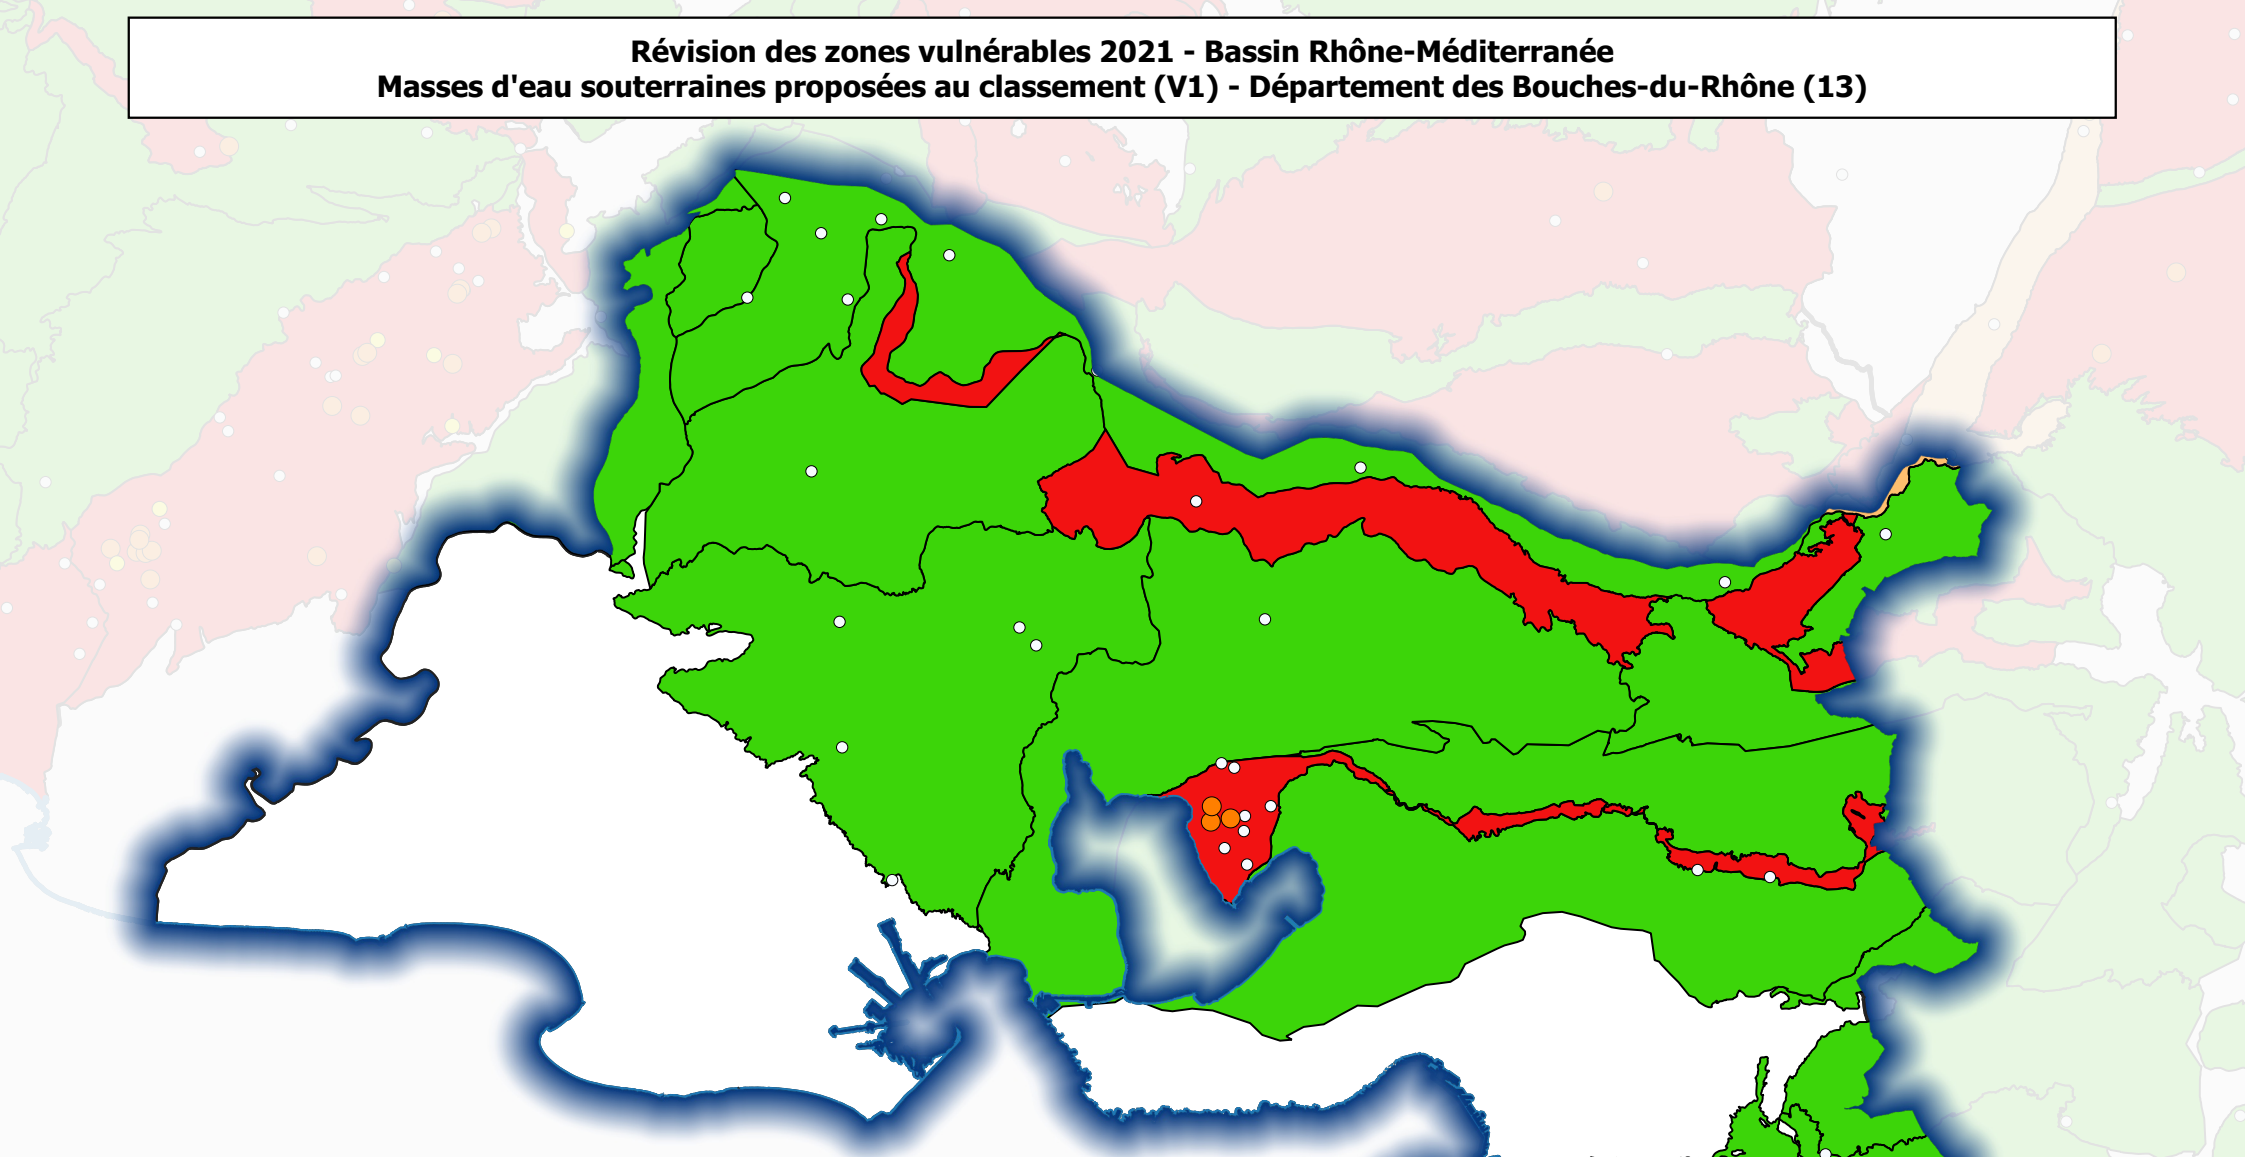

Compartiment de masse d'eau souterraine

-  proposé au classement
-  non proposé en intégralité au class. après analyses complémentaires
-  non proposé au classement (P90 < 40mg/l)
-  non suivi

Qualitomètre avec

-  P90 supérieur à 50mg/l
-  P90 entre 40 et 50mg/l
-  P90 inférieur à 40mg/l