


Révision des zones vulnérables 2026 - Bassin Rhône-Méditerranée

Masses d'eau superficielles proposées au classement V1 - Département de la Loire (42)

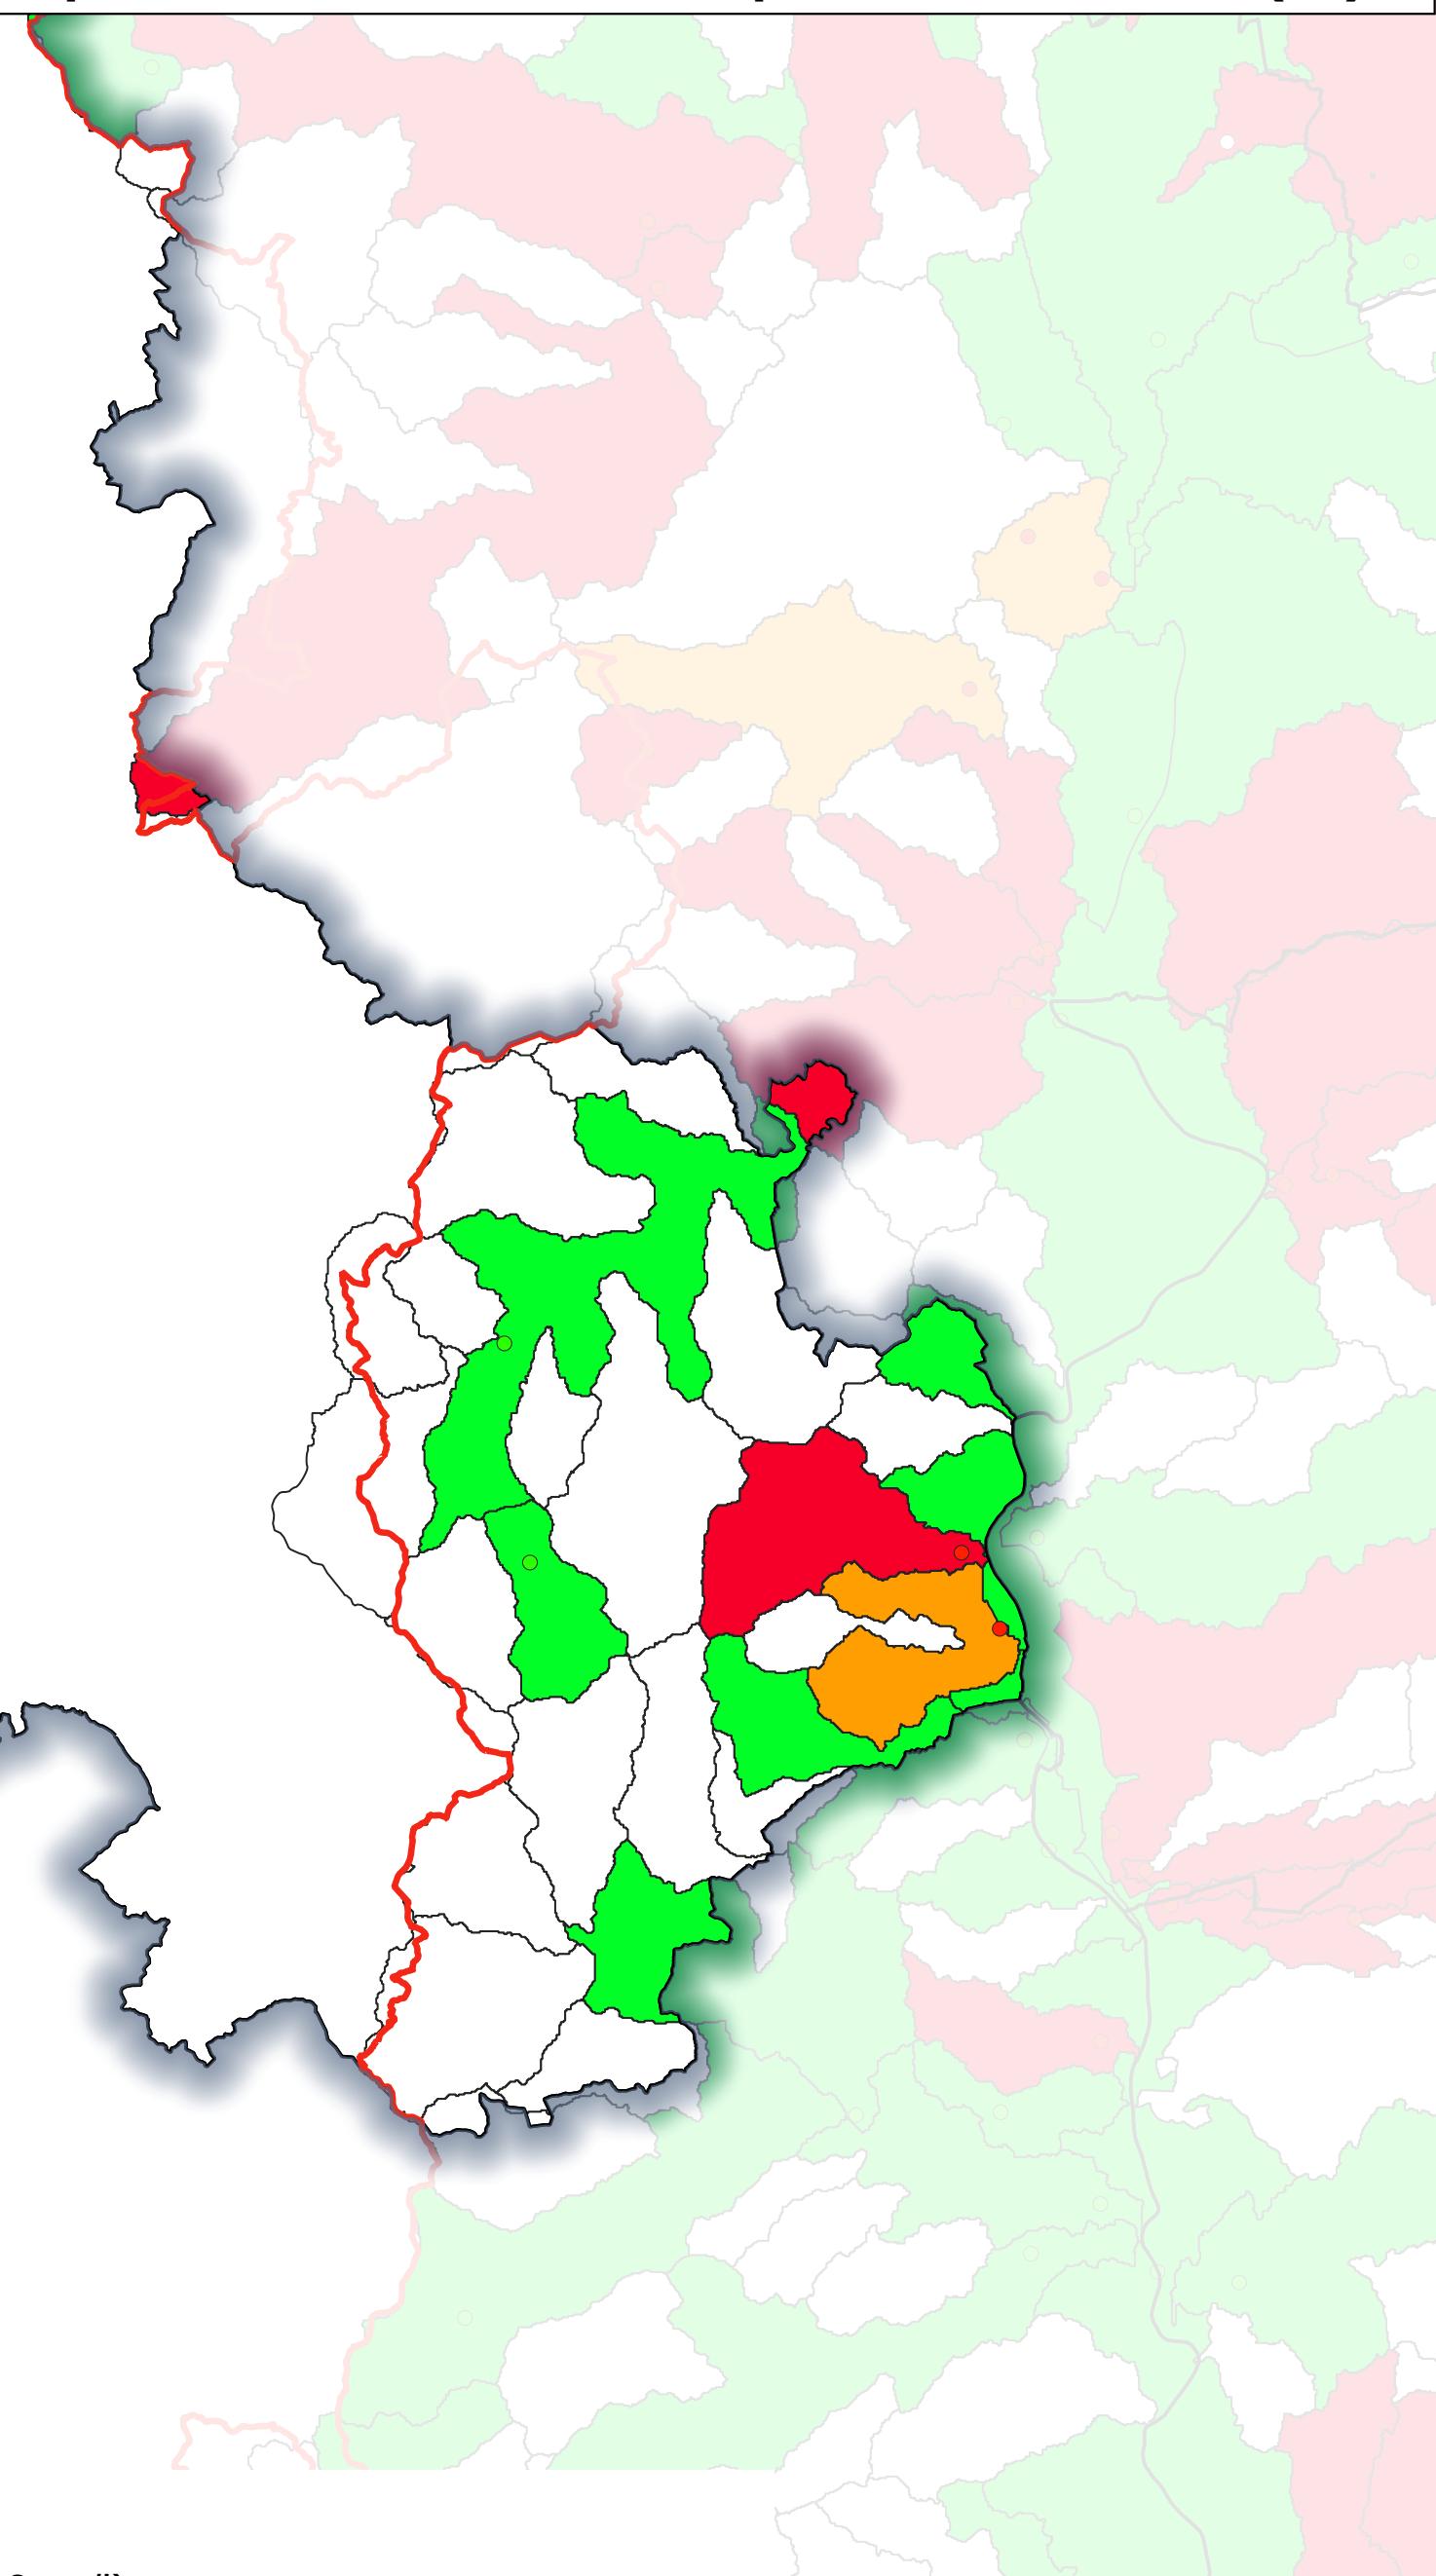

Masses d'eau superficielle

■ proposée au classement V1 ($P90 > 18 \text{ mg/l}$)

■ non proposée en V1 après analyses complémentaires malgré un $P90 > 18 \text{ mg/l}$

■ non proposée au classement ($P90 < 18 \text{ mg/l}$)

Station de mesure avec

● $P90$ supérieur à 18 mg/l

● $P90$ inférieur à 18 mg/l

Source : Agence de l'eau RMC, OFB, BD Carto,
DREAL de Bassin Rhône-Méditerranée
- Octobre 2025