


Révision des zones vulnérables 2026 - Bassin Rhône-Méditerranée
Masses d'eau souterraines proposées au classement V1 - Département de Haute-Savoie (74)

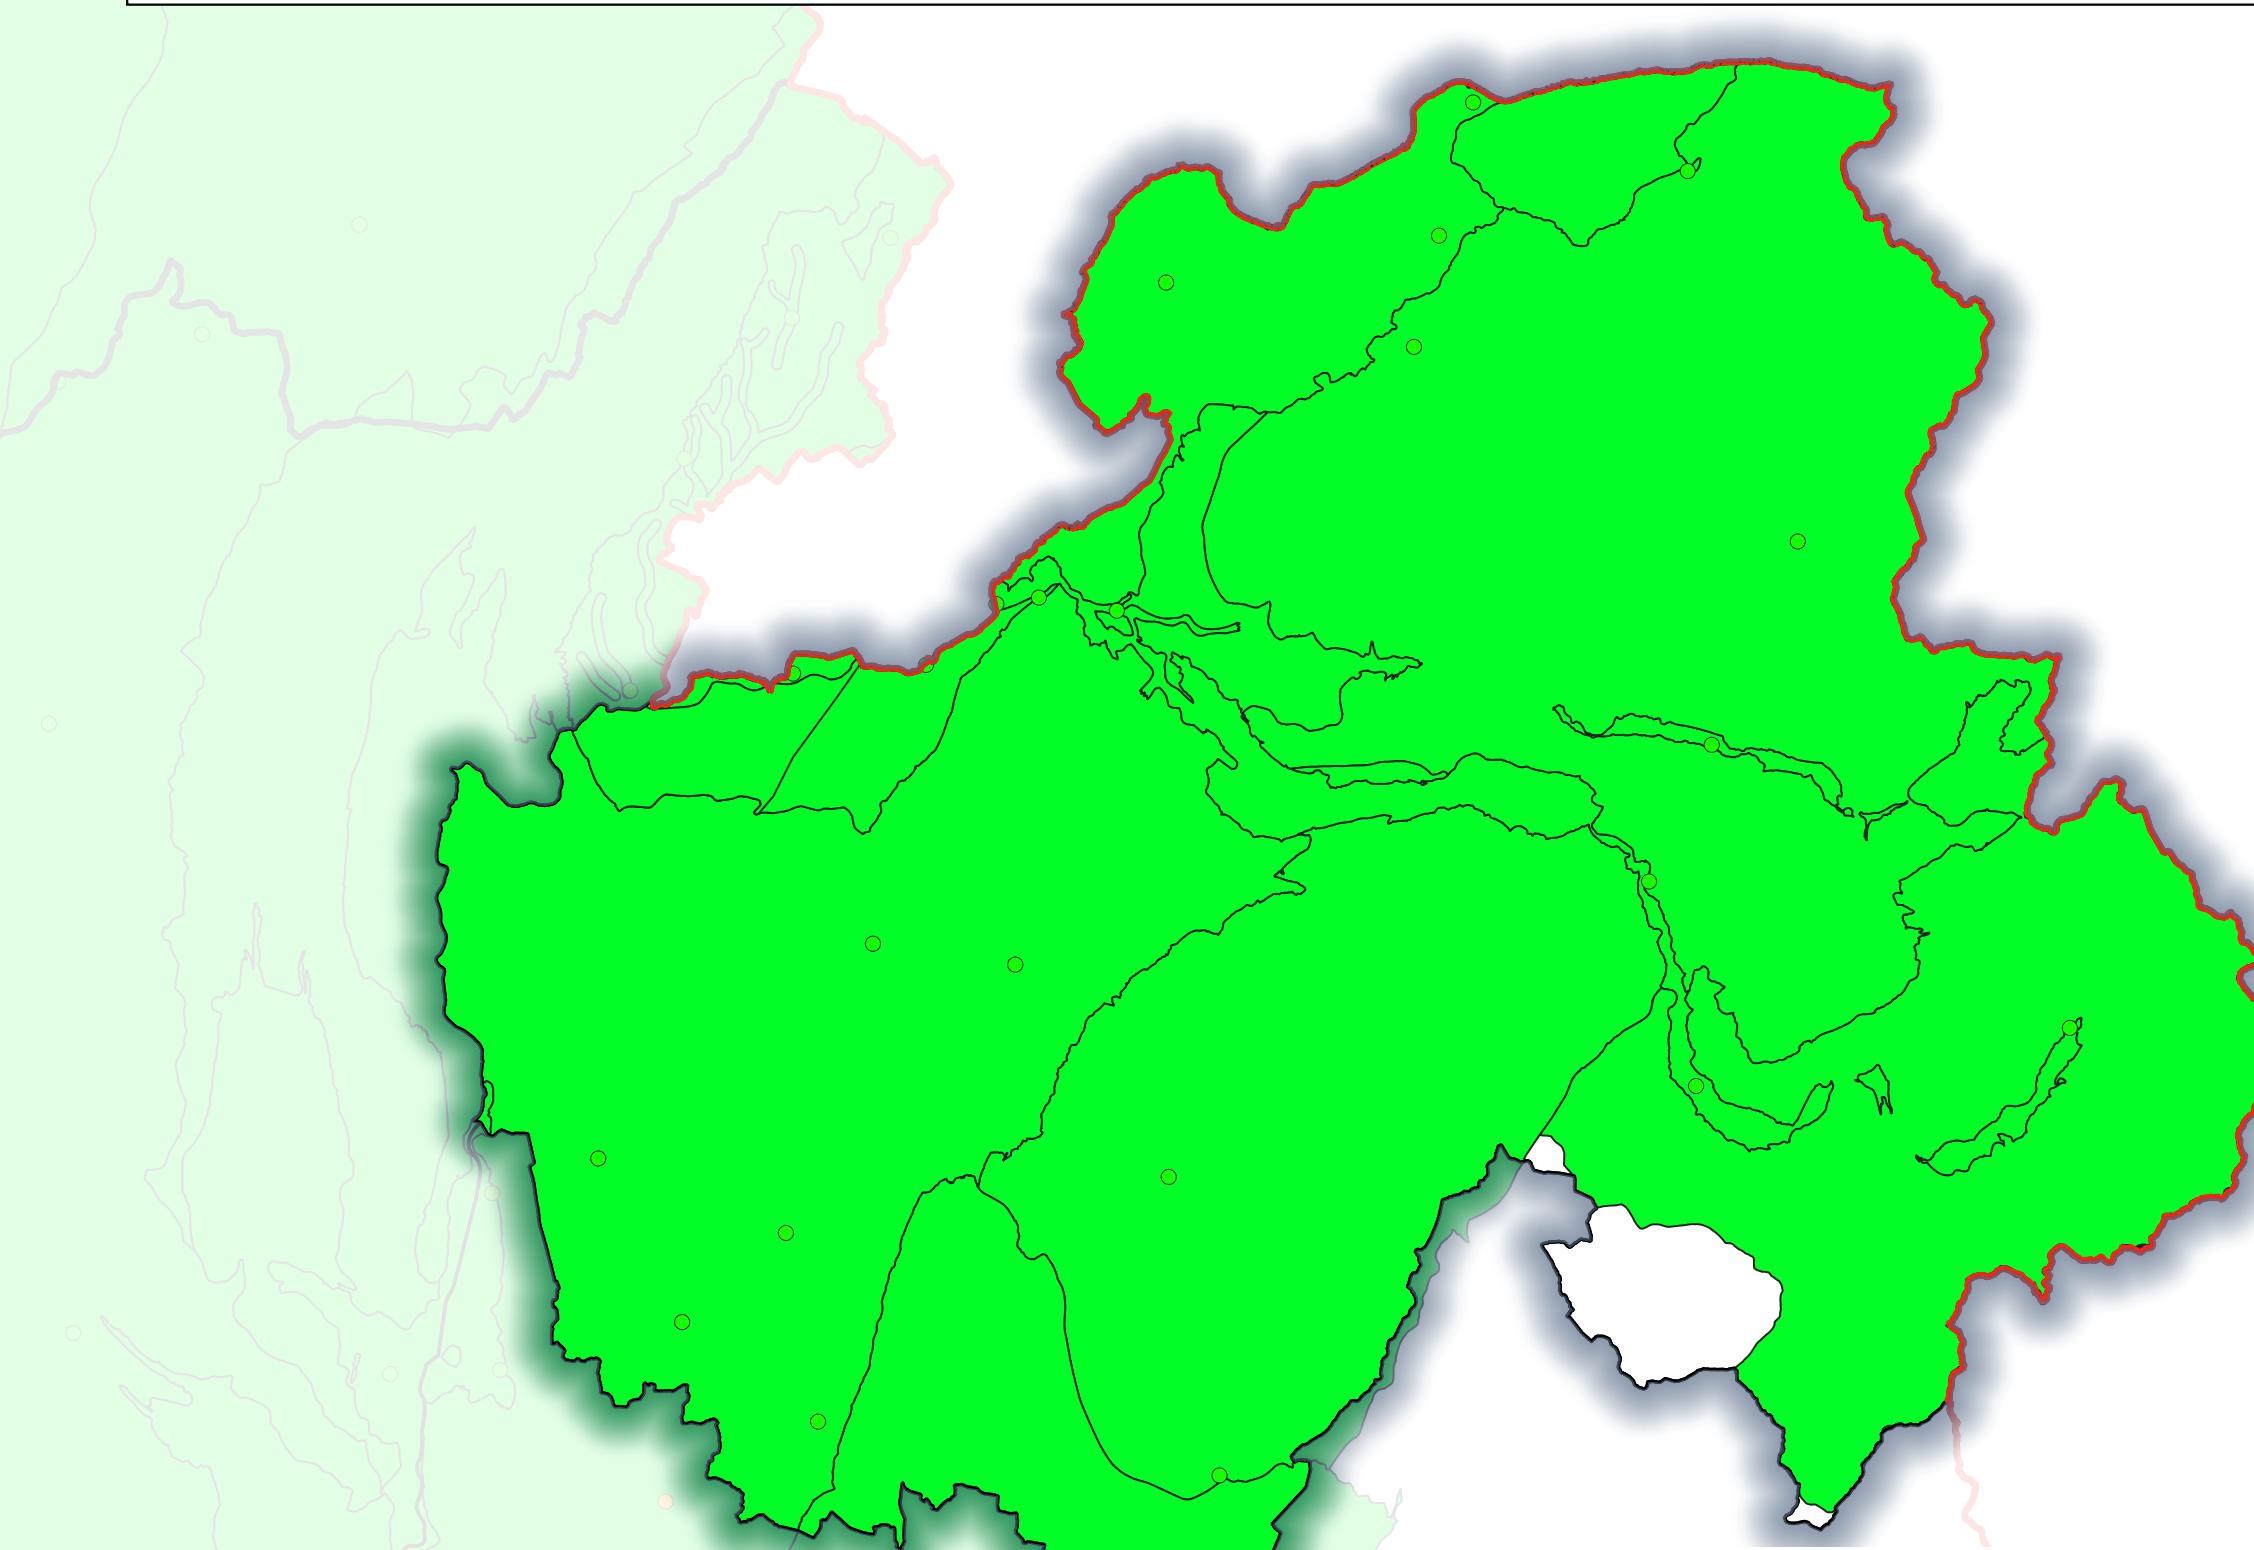

Masses d'eau souterraines ou compartiment

- Proposé au classement V1 en totalité
- Proposé au classement V1 avec compartimentation
- Non proposé en V1 en raison d'un P90< aux seuils ou après analyses complémentaires

Qualitomètre avec

- P90 supérieur à 50 mg/l
- P90 compris entre 40 et 50 mg/l
- P90 inférieur à 40 mg/l