


Révision des zones vulnérables 2026 - Bassin Rhône-Méditerranée
Masses d'eau souterraines proposées au classement V1 - Département de la Haute-Marne (52)

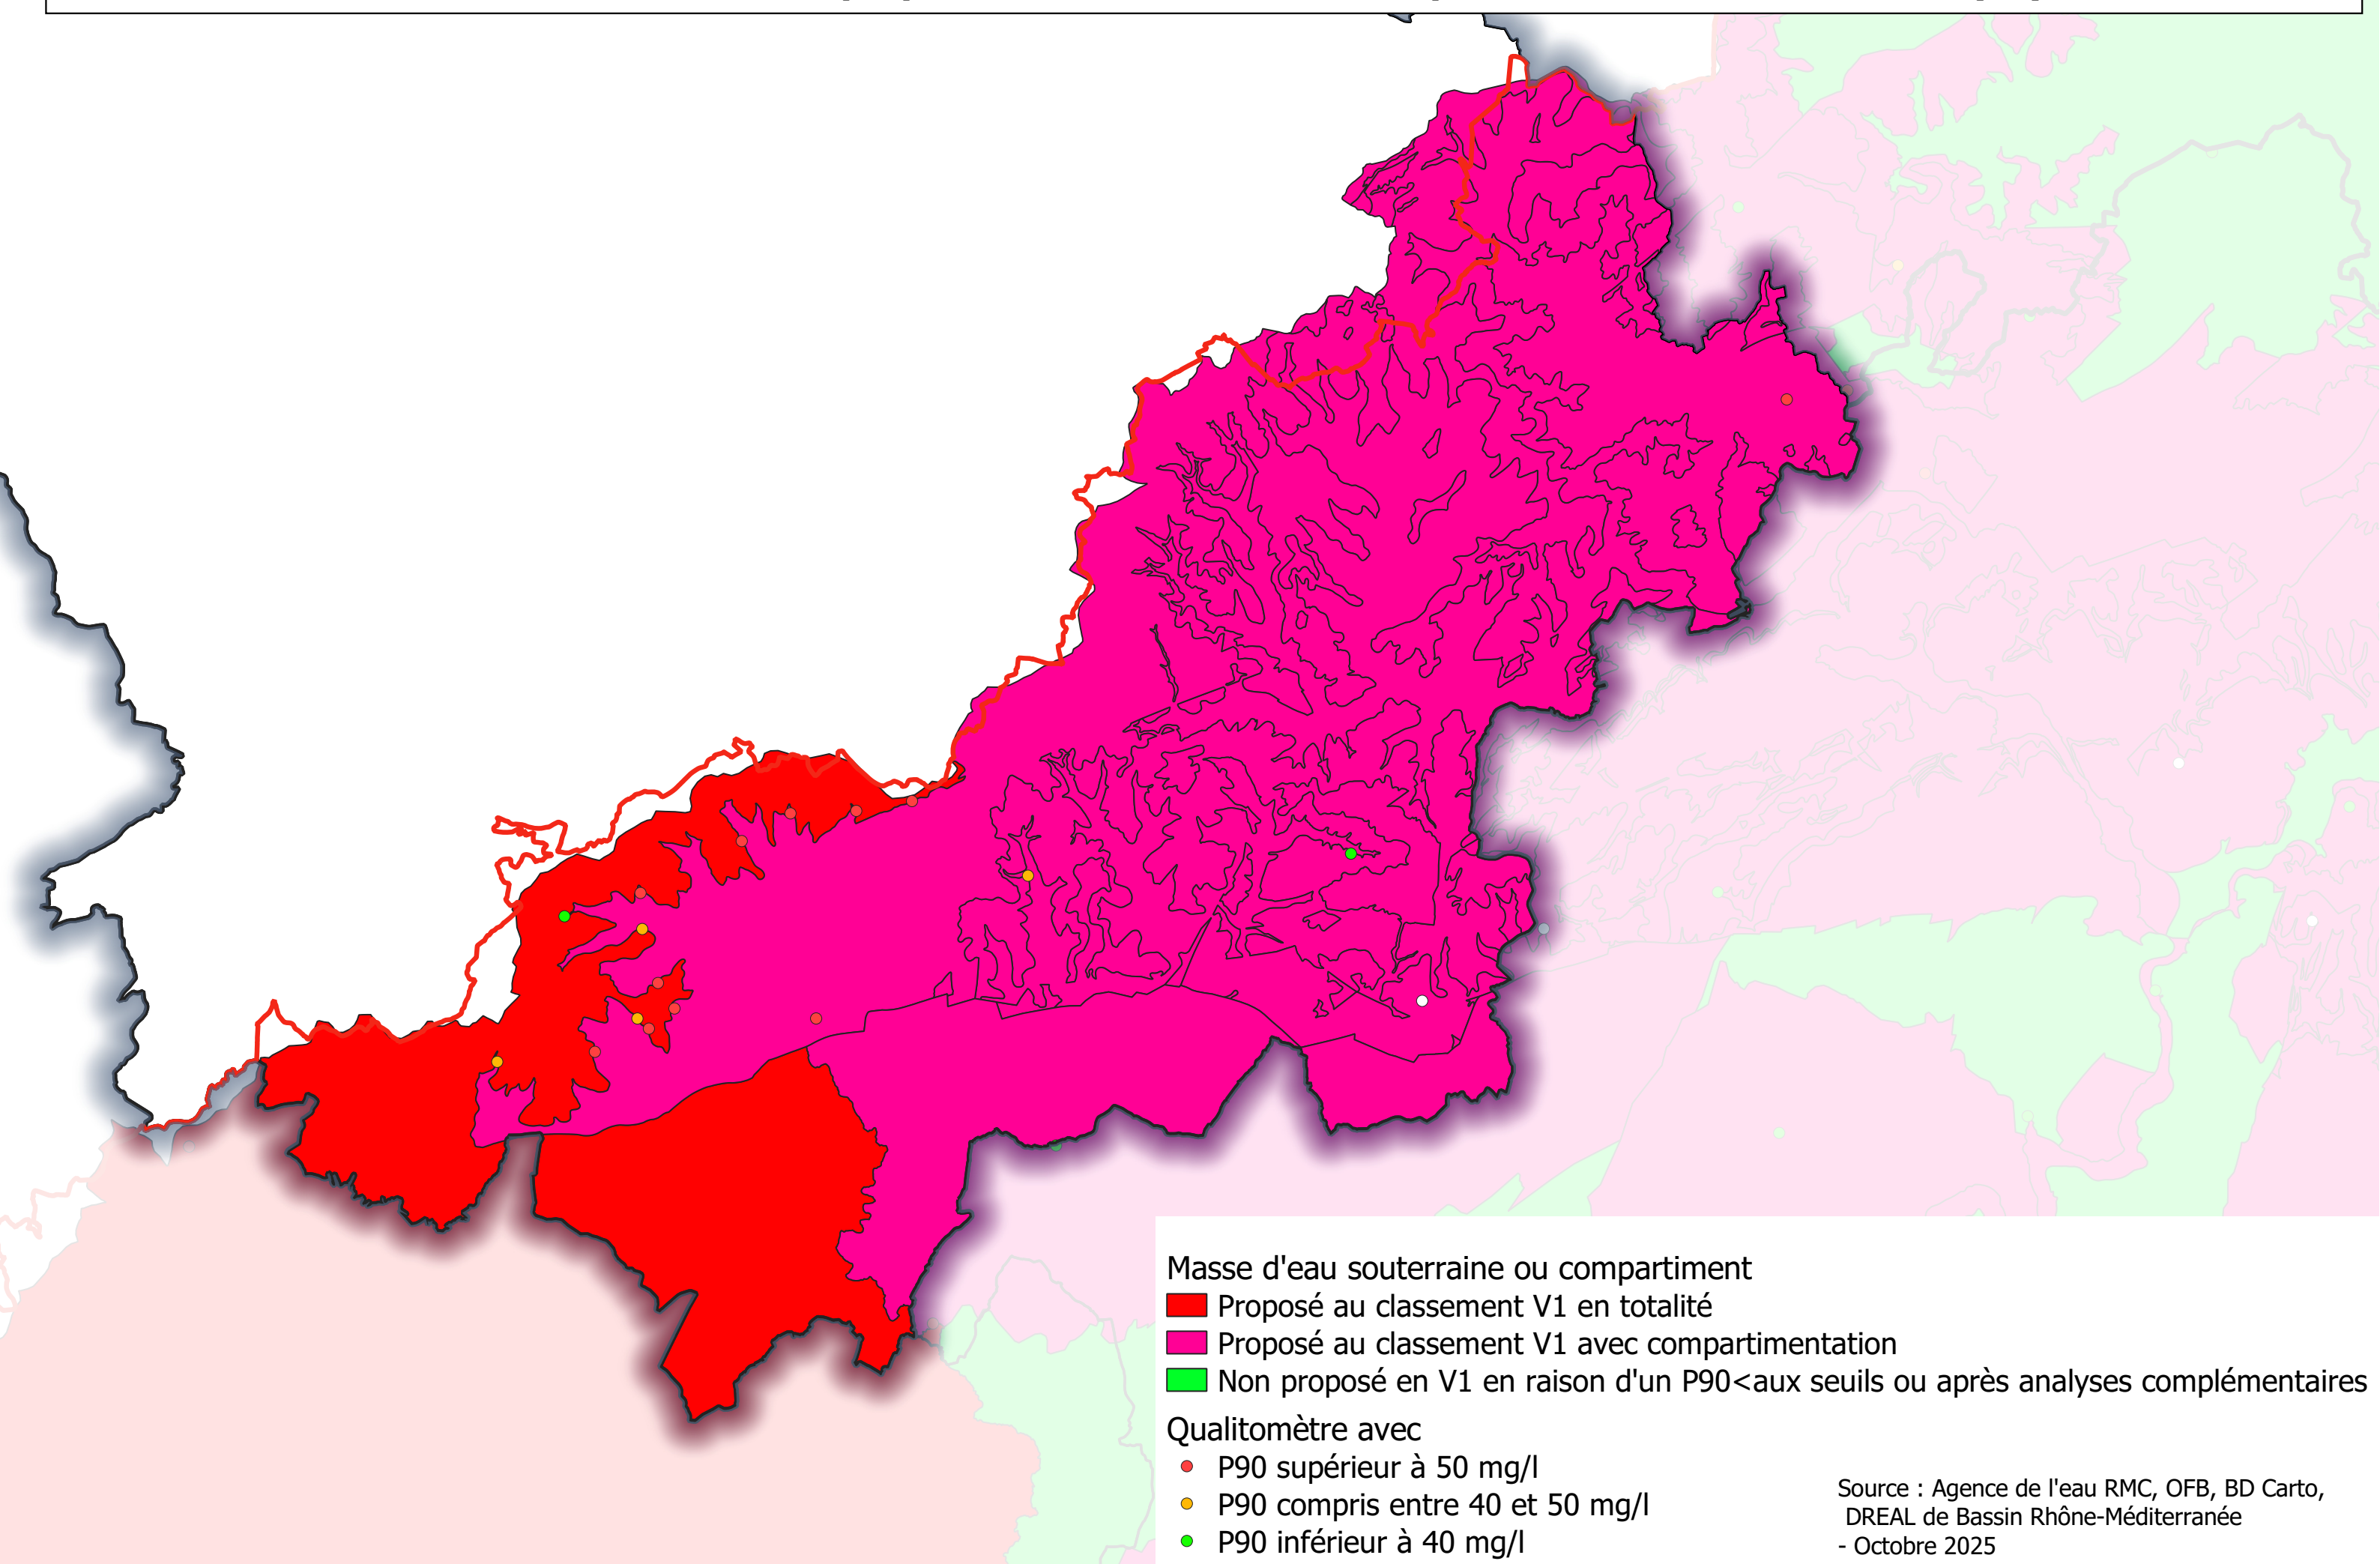

Masse d'eau souterraine ou compartiment

Proposé au classement V1 en totalité

Proposé au classement V1 avec compartimentation

Non proposé en V1 en raison d'un P90 < aux seuils ou après analyses complémentaires

Qualitomètre avec

P90 supérieur à 50 mg/l

P90 compris entre 40 et 50 mg/l

P90 inférieur à 40 mg/l

Source : Agence de l'eau RMC, OFB, BD Carto,
DREAL de Bassin Rhône-Méditerranée
- Octobre 2025